

広報すいどっ

令和7年12月発行

発行●斐川水道企業団／島根県出雲市斐川町上庄原1749番地1
Tel(0853)72-8215 <https://www.water-hikashin.com/>

◆令和6年度上水道事業会計の決算について ◆寒さがやってくる前に”水道管の冬支度”

令和6年度上水道事業会計決算の概要

【経営の状況】

令和6年度の給水件数は、16,745件で前年度と比較して315件(1.9%)の増となり、給水人口は38,394人で前年度と比較して61人(0.2%)の減となりました。

収益的収支の状況は、水道料金、加入金等の収入が前年度と比較して131万円(0.2%)増の7億4,551万円、一方、水道施設の維持管理の費用等の支出は、前年度と比較して2,107万円(3.0%)増の7億2,545万円となり、差引2,006万円の純利益となり、前年度に引き続き黒字決算となりました。

【令和6年度の主な事業】

安全な水を安定して供給するため、老朽化したポンプ等の更新を行いました。


また、斐川町内で5カ所、穴道町内で3カ所の老朽管改良工事等を行い、配水施設の耐震化を進めました。

収益的収支(消費税抜)

水道水を供給するための経費と財源

資本的収支(消費税込)

施設更新や整備のための経費と財源

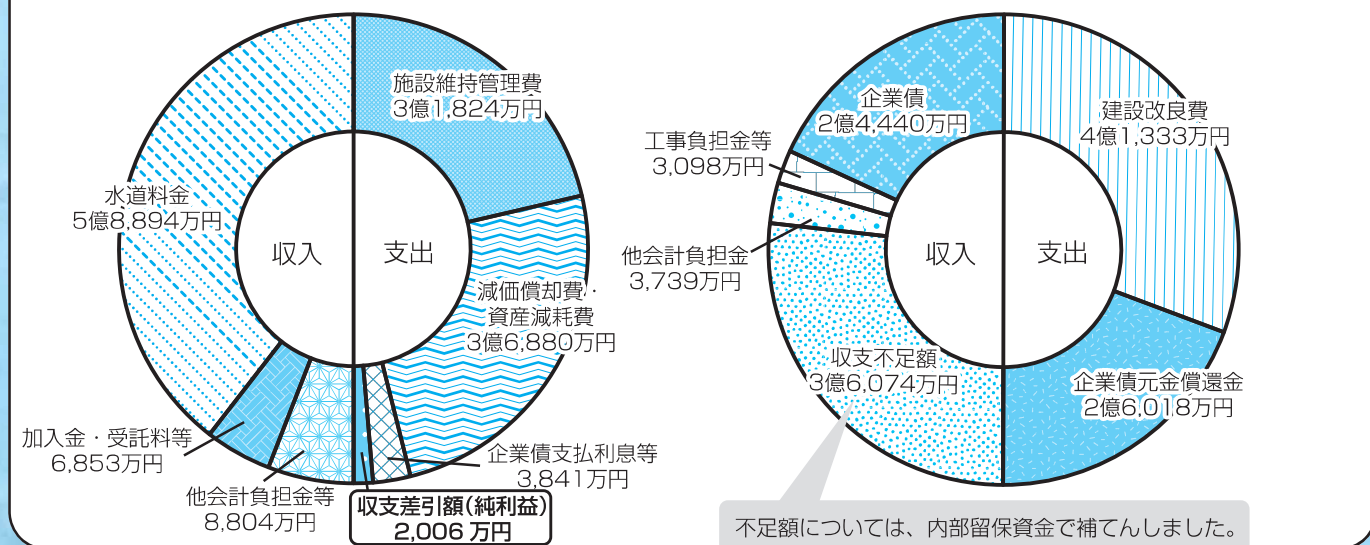

業務の状況

行政区域内人口	38,496人	年間総配水量	4,453,900m ³	一日最大配水量	14,401m ³
給水人口	38,394人	年間有収水量	4,087,347m ³	一日平均配水量	12,202m ³
給水件数	16,745件	有収率	91.8%	一人一日平均配水量	317.8ℓ

令和6年度決算に基づく資金不足比率

「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の規定により指標の公表をします。

令和6年度決算をもとに資金不足比率を算定した結果、上水道事業会計において資金不足はありませんでした。

水質検査結果のお知らせ

企業団では定期的に水質検査を行っています。令和6年度の全項目水質検査結果はすべての項目で基準を満たしております。なお、詳細につきましては、ホームページをご覧ください。

決算の詳しい内容や水質検査結果の詳細は、ホームページをご覧ください



<https://www.water-hikashin.com>

本格的な寒さが
やってくる前に

水道管の冬支度

水道管は、気温がマイナス4℃以下になると凍結したり、破裂することがあります。
特に屋外の水道管は、早めの防寒対策をして寒波に備えましょう。

特に凍結しやすいのは？

- ・ むき出しになっている水道管
- ・ 建物の北側など日陰にある水道管
- ・ 風当たりの強い場所にある水道管
- ・ 給湯器まわりの水道管

簡単にできる水道管凍結予防対策

屋外の水道管

布やタオルなどで覆い、その上からビニール袋など水をとおさないものをかぶせ、ビニールテープやひもで巻き付け固定します。



①水道管に布やタオルを巻く



②ビニール袋をかぶせ、ビニールテープやひもで固定する

給湯器

むき出しの水道管に保温カバーを巻き、ビニールテープなどで固定します。



※保温カバーはホームセンターなどで購入できます。

凍結してしまったら

自然に溶けるのを待つか、凍った部分にタオルをかぶせ、その上からゆっくりとぬるま湯をかけてください。

熱湯は破裂の危険があるので、絶対にかけないこと!

破損してしまったら

メーターボックス内の止水栓を右に回して水を止め、最寄りの**指定給水装置工事事業者**へ修理を依頼してください。
(メーターボックス内に止水栓がない場合は、企業団へ連絡してください)

※指定給水装置工事事業者は、企業団のホームページをご覧ください、企業団までお問い合わせください。

水道管の冬支度の動画

右のQRコードを読み込むと、水道管の冬支度の動画(YouTube)を閲覧できます。

こちらも参考にご覧ください。


※出雲市上下水道局作成

<https://www.izumo-water.jp/news/movie/huyujitaku/>



宅内漏水の検査方法

簡単な漏水検査方法

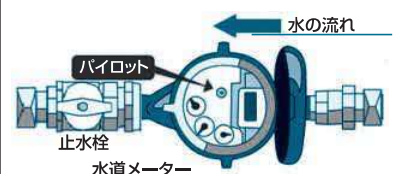

家中の蛇口を閉め、パイロットが回っていないか確認します

回っている場合: 漏水の可能性がありますが
止まっている場合: 漏水はありません